

Fehler in der Richtlinie für Flächen für die Feuerwehr



Richtlinie für Flächen für die Feuerwehr (2006)

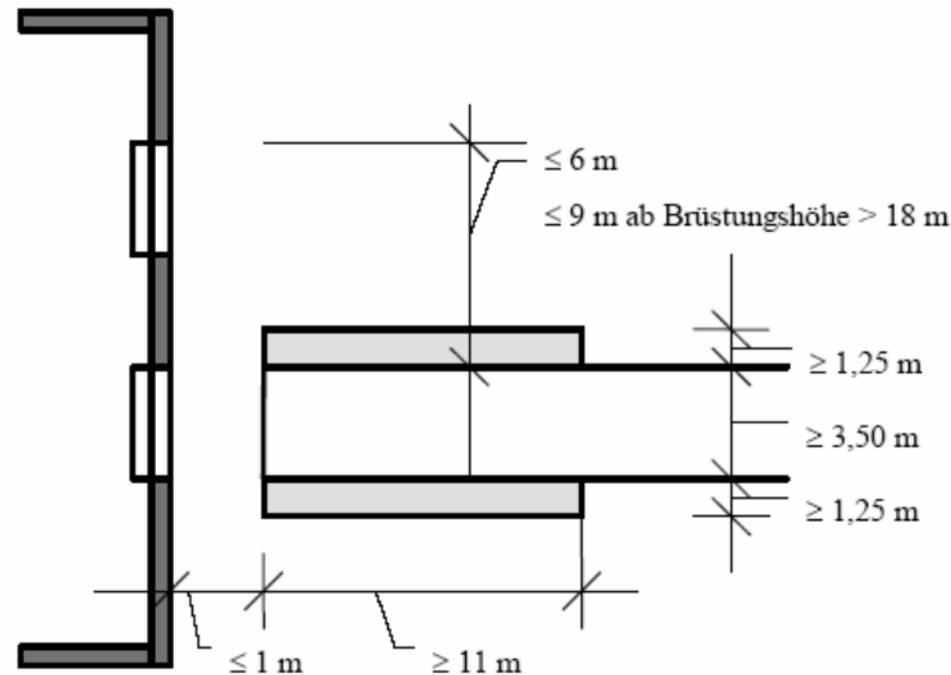




Bild 3

„Die Entfernung zwischen der Außenseite der Aufstellflächen und der entferntesten seitlichen Begrenzung der zum Anleitern bestimmten Stellen darf 9 m und bei Brüstungshöhe von mehr als 18 m 6 m nicht überschreiten“.

Anleitern rechtwinklig zu Außenwänden




Anleitern rechtwinklig zu Außenwänden

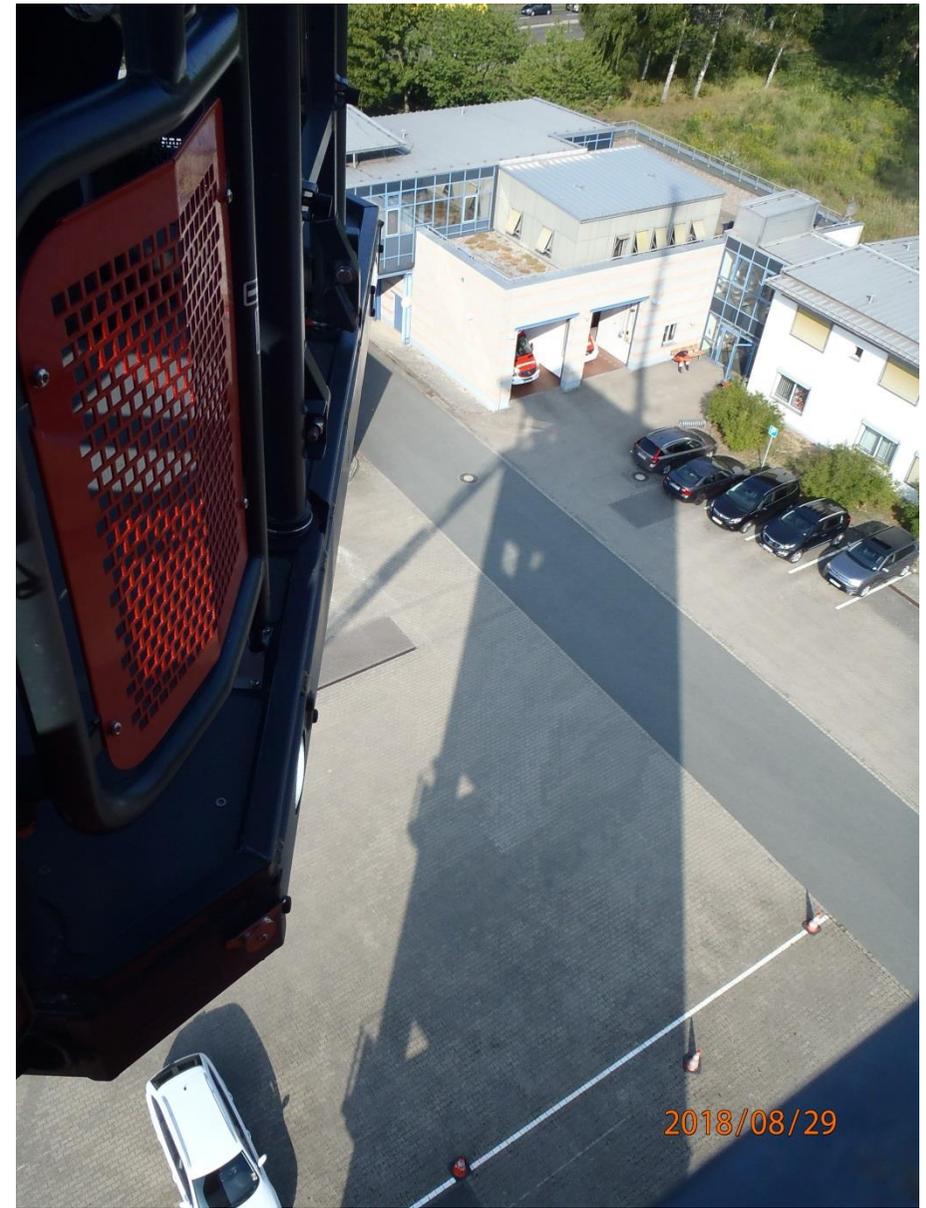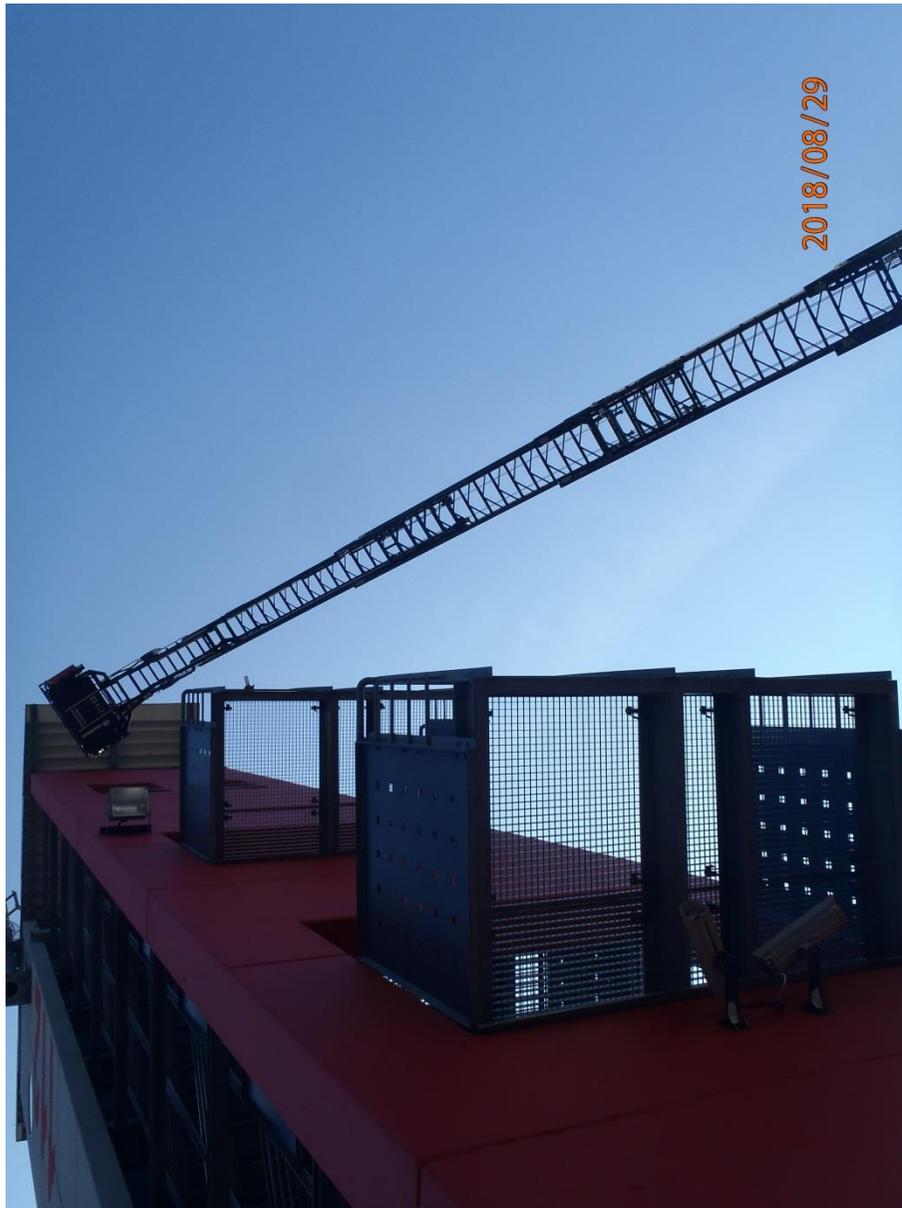

Anleitern rechtwinklig zu Außenwänden



Anleitern rechtwinklig zu Außenwänden

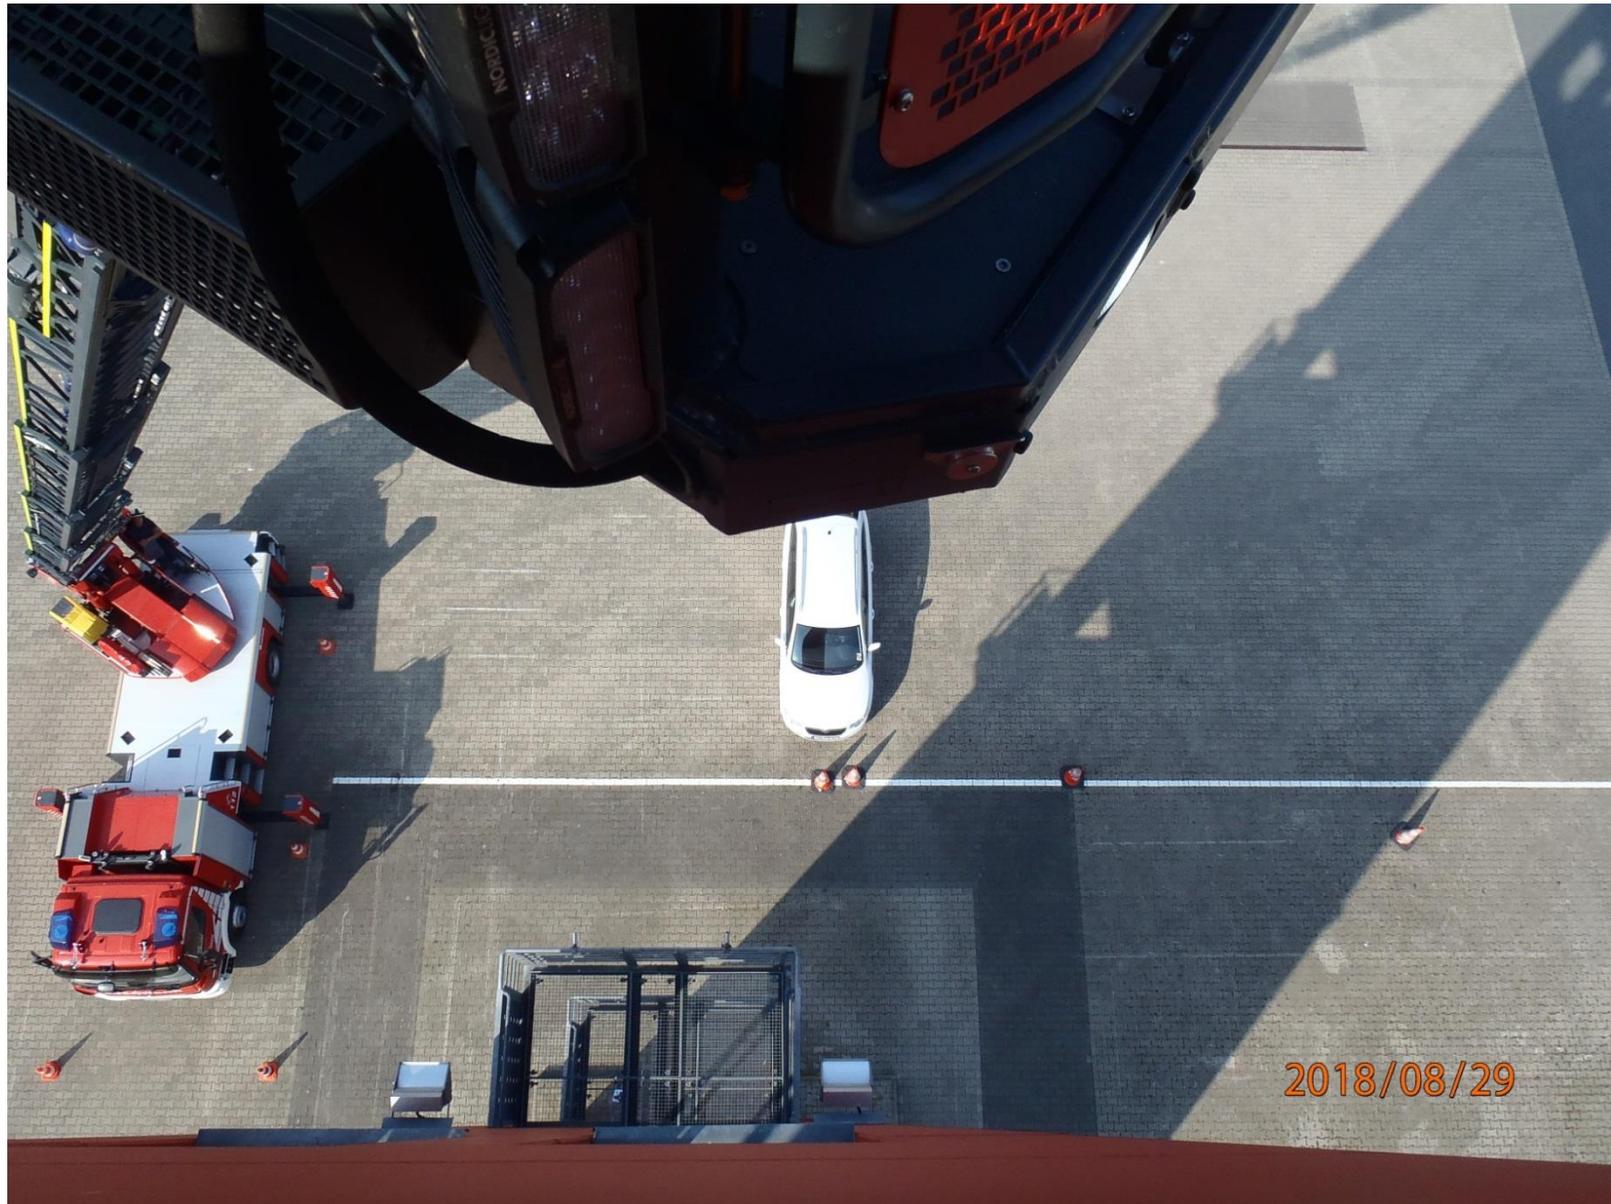


Anleitern rechtwinklig zu Außenwänden



10. Aufstellflächen rechtwinklig zu Außenwänden

„Die Entfernung zwischen der Außenseite der Aufstellflächen und der entferntesten seitlichen Begrenzung der zum Anleitern bestimmten Stellen darf 9 m und bei Brüstungshöhe von mehr als 18 m 6 m nicht überschreiten“.

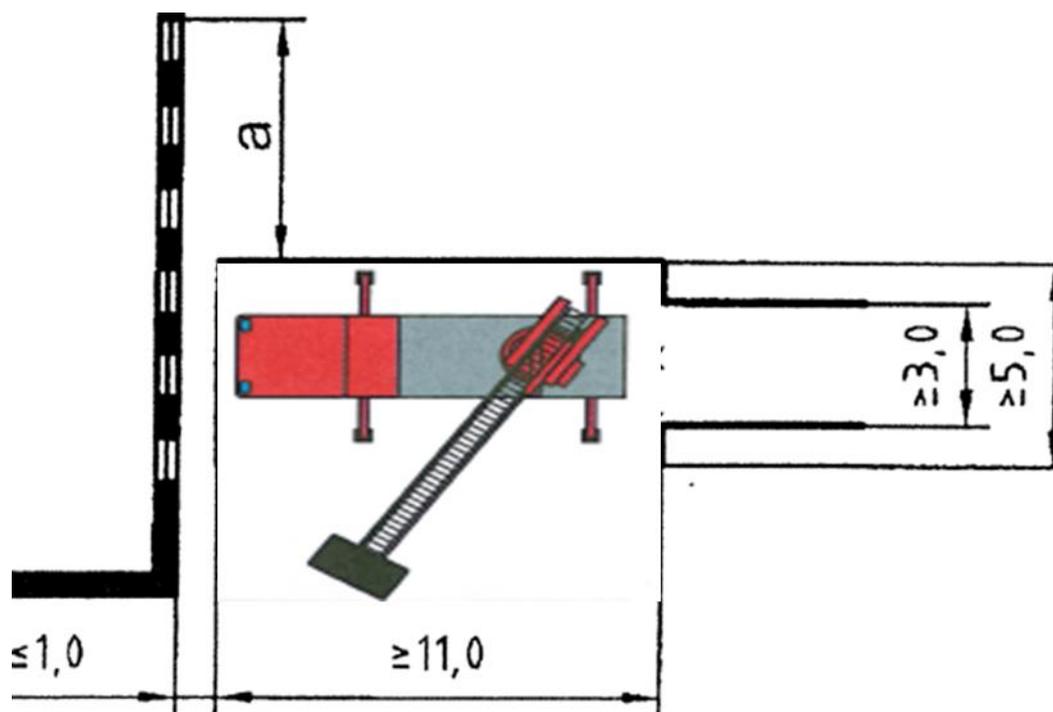

$$a \leq 9m \quad h < 18m$$

$$a \leq 6m \quad h > 18m$$

